

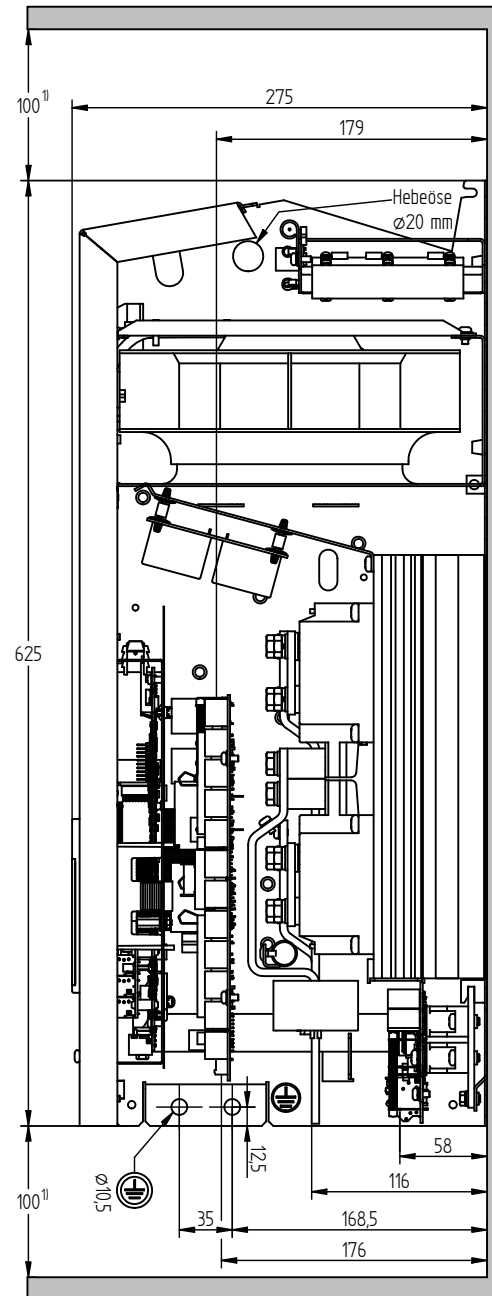


1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation für
ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen/
Make sure the minimum air circulation
clearance is provided in order to ensure an
adequate flow of cooling air.

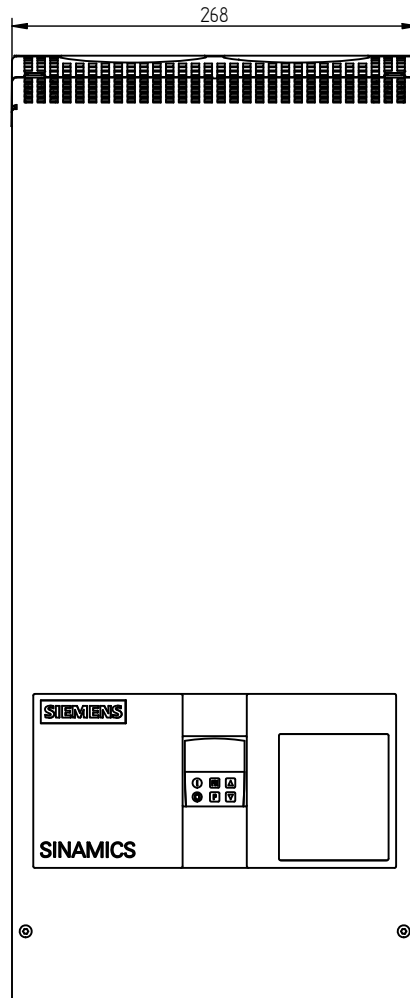

max. Anschlussquerschnitt für Kabel mit
Kabelschuh nach DIN 46234:/
max. conductor cross-section for cables with cable
lug in acc. with DIN 46234:
1U1, 1V1, 1W1 = 2 x 150 mm²
1C1, 1D1 = 2 x 185 mm²

Geräte 400 bis 600 A, 4Q
400 to 600 A, 4Q units

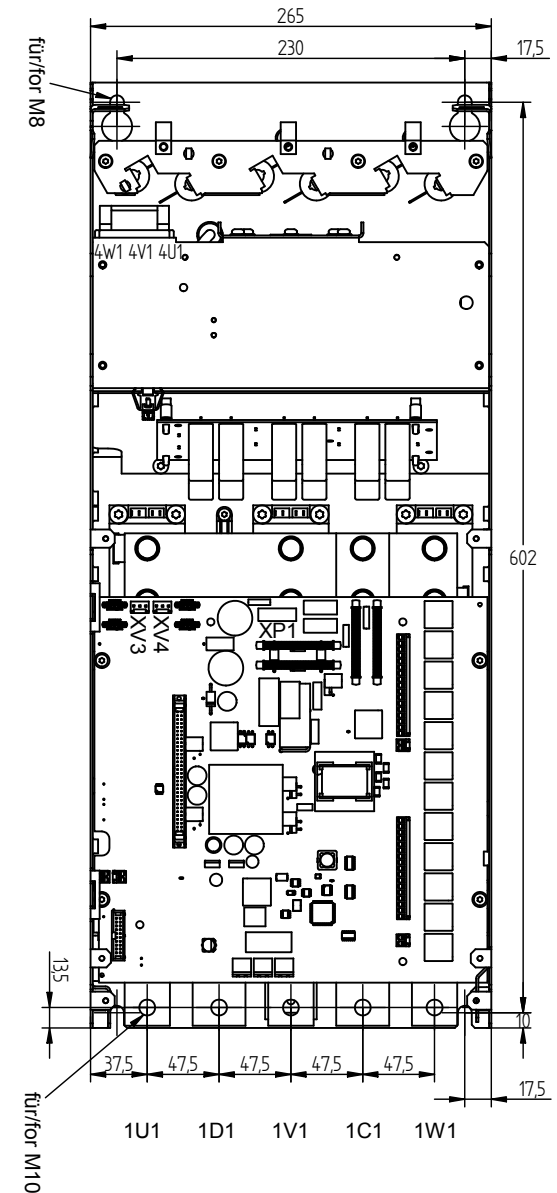

Anzugsdrehmoment für Kundenanschlüsse/
Tightening torque for customer connections:
1U1, 1V1, 1W1, 1C1, 1D1 = 25 Nm
⊕ = 50 Nm